

Fabricación

capacidad	unid.: litro	505 litros
tipo		cilíndrico c/ fondos copados
serie		V _S - Vertical solo
construido		AISI 444 (EN 1.4521)
presión máx. servicio	unid.: bar	8,0 bar
presión teste	unid.: bar	12 bar
posicionamiento		en el suelo
altura H	unid.: mm	1810
diámetro Ø	unid.: mm	800
peso líquido	unid.: kg	95KG
protección anti-corrosivo		Anodo magnesio

unidades de permuta

nº permutadores	1 (UM) (P1)
tipo	espiral en tubo
construido	AISI 304L (EN 1.4307)

permutador P1

colocación	inferior 90º izquierda
dimensión	Ø25X13000MM
área de permuta	2.4 m²

permutador P2

colocación	N/A
dimensión	N/A
área de permuta	N/A

apoyo eléctrico

tipo	inmersión
construido	inox Resistencia
potencia / fases	3000W
sección cabo /	chusco

aislamiento térmico

tipo	espuma de poliuretano
manufactura	inyección
densidad	40 kg/m³
conductibilidad térmica	exento de CFC's a 0°C - 0,038W / (m.k) a 20°C - 0,039W / (m.k)
espesor	80 mm+



acabado

revestimiento	lona
exterior	
color	blanco

accesorio(s)

termoacumulador sin accesorios

	CONEXIONES	Ø
A	entrada AFS	1 "
E	entrada RECIRCULACIÓN	1 "
H	salida AQS	1 " F
F	ánodo de magnesio	1 3/4 "
G	resistencia	1 1/4 "
I	puerta inspección	100
J	dreno	1 "
C	entrada permutador 1	1 " F
B	salida permutador 1	1 " F
D	p/ vaina porta sondas (termomanómetro)	1/2 "
D	p/ vaina porta sondas (permutador P1)	1/2 " F

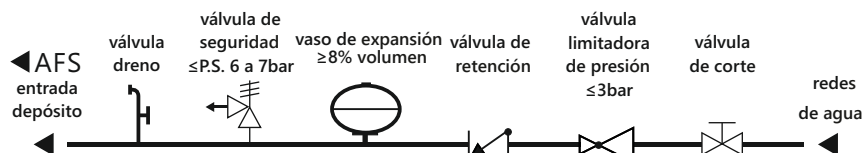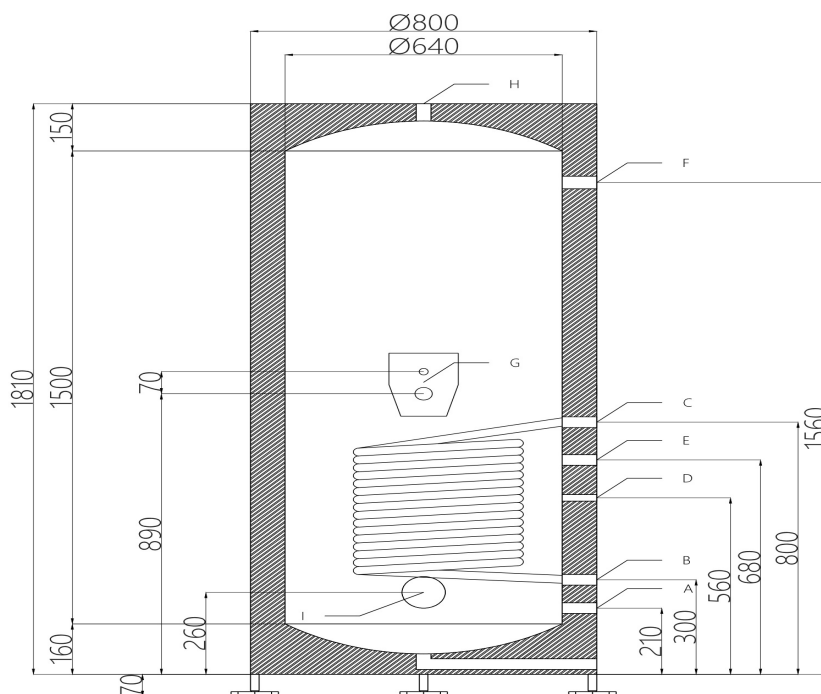

consulte esquema hidráulico al montaje del depósito de inercia, termoacumulador AQS. (no incluidos en el producto / equipamiento; a su aplicación una instalación é obligatoria)

instrucciones: TERMOACUMULADOR

temperatura máxima da água: 90°C (recomendado: inferior a 80°C)
presión de trabajo: 8.0 bar

VMA - valor máximo admitido de agua

- cloro activo < 0.2 ppm
- pH > 6 (escala de analisis a 25°C) e
- todas as agua con valor superior a VMA, pelo Decreto-Ley 74/90

la garantía no cobre piezas sujetas a desgaste natural, descartar su consumibles, piezas móviles o extraíbles en uso normal, bien como, la mano de obra utilizada en la aplicación de las piezas y consecuencias económicas y financieras advenidas de esas ocurrencias.

el no cumplimiento de estas instrucciones anula automáticamente todas las garantías

nota: diseño do depósito: escala e proporción, distribuirá e posicionamiento das conexións apenas orientativo; as posicións poderán estar distribuídas de forma diferente do representado no deseño técnico.